



DIMENSIONS



PRIX



| | |
|-----------|--|
| Nom | BLACK FOSTER REC 2X2 SPOT DIM DALI 3500K N |
| Référence | A3195143N |
| Couleur | Noir |
| RAL | 9005 |
| Catégorie | CEILING RECESSED |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Type | LED |
| Flux lumineux brut | 920 lm |
| Température de couleur | 3500 K |
| Stabilité chromatique | MacAdam Step 3 |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90 |
| Puissance | 8,4 W |
| Courant | 700 mA |
| Efficacité | 110 lm/W |
| Durée de vie de la LED | L90B10 > 102.000h |

| | |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse | 90% |
| Angle du faisceau lumineux | 19° |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Driver | Inclus - Connecté |
| Valeurs de puissance du système | 11,02 W |
| Tension | 220V/240V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Variation d'intensité | DALI |
| Classe d'isolation électrique | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---------------------------|---|
| Étanchéité | IP20 |
| Contrôle sans fil | Veuillez consulter |
| Alimentation d'urgence | Veuillez consulter |
| Dimensions d'encastrement | 93 x 93 mm |
| Poids | 221 g |
| Poids avec emballage | 321 g |
| Dimensions de l'emballage | 178 x 135 x 50 mm |
| Unités par emballage | 1 |
| Matériaux | Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène |



Black Foster est le produit qui transfère l'effet acclamé « The Invisible Black » à un luminaire linéaire d'encastrement isolé, disponible en version recessed et trimless. La version avec collerette a un cadre si fin que, allumé, est visuellement imperceptible et offre une esthétique de « trimless visuel ». Black Foster se distingue pour son élevé effet d'écran, son confort visuel et pour cacher presque par complet la source de lumière de l'accès visuel. Cela fait que, aussi allumé que éteint, Black Foster conserve toujours la même esthétique et cause au spectateur un effet psychologique attirant: on apprécie la lumière dans la scène mais il semble que le luminaire reste éteint.

DIAGRAMME POLAIRE


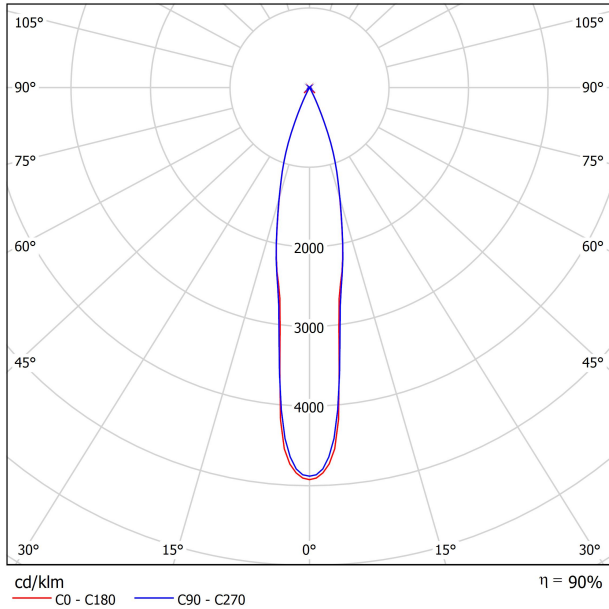


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

| Valoración de deslumbramiento según UGR | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|------|------|------|------|--|------|------|------|------|------|
| ρ Techo | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Paredes | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 |
| ρ Suelo | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Tamaño del local X Y | | Mirado en perpendicular al eje de lámpara | | | | | Mirado longitudinalmente al eje de lámpara | | | | | |
| 2H | 2H | 2.8 | 3.5 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 |
| | 3H | 6.0 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 7.0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 |
| | 4H | 7.8 | 8.4 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 8.7 | 9.3 | 9.0 | 9.5 | 9.8 | 9.8 |
| | 6H | 9.9 | 10.4 | 10.2 | 10.7 | 11.0 | 10.9 | 11.5 | 11.2 | 11.7 | 12.0 | 12.0 |
| | 8H | 11.0 | 11.5 | 11.3 | 11.8 | 12.1 | 12.2 | 12.7 | 12.5 | 13.0 | 13.3 | 13.3 |
| 4H | 2H | 4.0 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |
| | 3H | 7.4 | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 9.2 |
| | 4H | 9.4 | 9.9 | 9.8 | 10.2 | 10.5 | 10.2 | 10.6 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.2 |
| | 6H | 11.6 | 12.0 | 12.0 | 12.3 | 12.7 | 12.5 | 12.9 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 13.6 |
| | 8H | 12.8 | 13.1 | 13.2 | 13.5 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.9 | 14.9 |
| 8H | 2H | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 16.5 | 16.5 |
| | 4H | 10.4 | 10.7 | 10.8 | 11.1 | 11.5 | 10.9 | 11.2 | 11.3 | 11.6 | 12.0 | 12.0 |
| | 6H | 12.7 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 13.8 | 13.5 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.6 | 14.6 |
| | 8H | 14.1 | 14.3 | 14.6 | 14.8 | 15.2 | 15.0 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 16.1 | 16.1 |
| | 12H | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.4 | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 17.2 | 17.4 | 17.9 | 17.9 |
| 12H | 4H | 10.6 | 10.9 | 11.0 | 11.3 | 11.7 | 11.1 | 11.4 | 11.5 | 11.8 | 12.2 | 12.2 |
| | 6H | 13.1 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 14.2 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.9 | 14.9 |
| | 8H | 14.6 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.7 | 15.4 | 15.5 | 15.9 | 16.0 | 16.5 | 16.5 |
| Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias | | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +0.2 / -0.1 | | | | | +0.2 / -0.1 | | | | | |
| S = 1.5H | | +0.3 / -0.3 | | | | | +0.3 / -0.3 | | | | | |
| S = 2.0H | | +0.5 / -0.5 | | | | | +0.5 / -0.5 | | | | | |
| Tabla estándar Sumando de corrección | | --- | | | | | --- | | | | | |
| Índice de deslumbramiento corregido en relación a 920lm Flujo luminoso total | | | | | | | | | | | | |

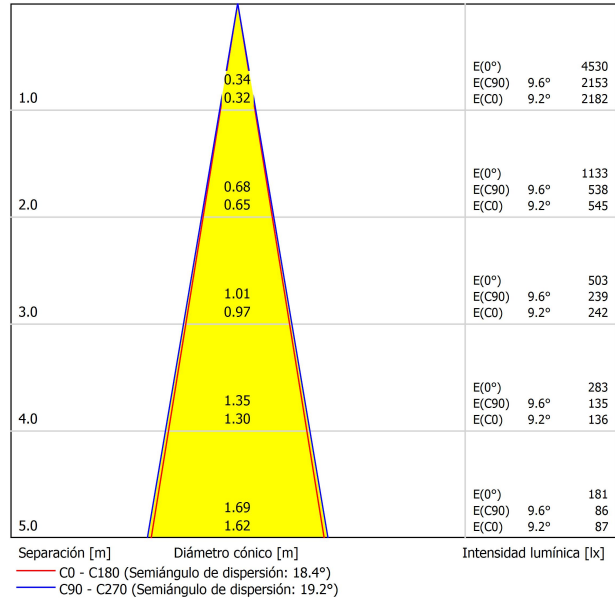

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

